No.	部品名	数量	材質	仕様
1	本体	1	FRP	t=3 補強材付き
2	整流板	2	FRP	t=3
3	バケット	1	SUS	籠：300×200×200 8meshパンチングメタル
4	バケット受け	2	PVC	L30×250 t=4
5	グリースフィルター	3	網：PE 枠：SUS	網：330×140 枠：340×150
6	フィルターガイド	6	SUS	L=150
7	流入管	1	PVC	呼び径：100
8	トラップ	1	PVC	呼び径：100
9	蓋（二枚蓋）	1set	SS	縞鋼板 黒ラッカー塗装 板厚：2.3mm，把手：φ6
槽容量		63.3 ℓ		※ 有効容量
許容流入流量		47.4 ℓ／分		※ 槽容量の75％
標準阻集グリース量		14.9 kg		※ 許容流入流量×0.315

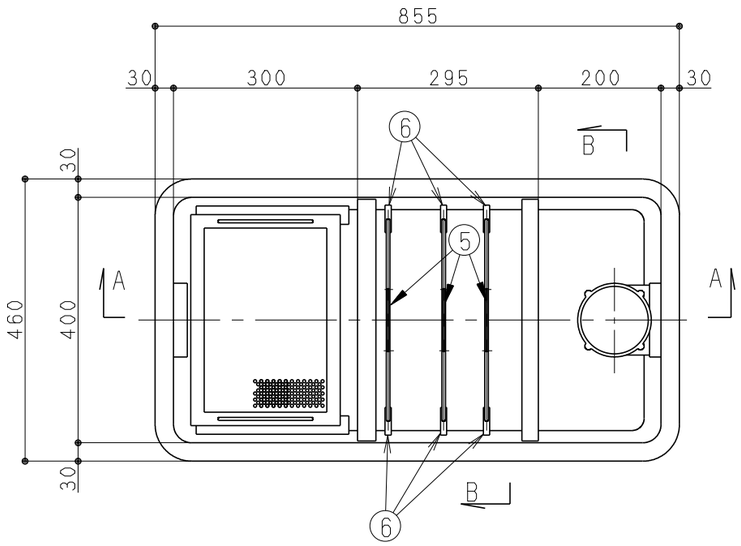

平面図

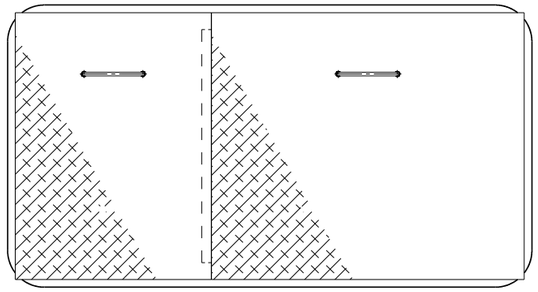

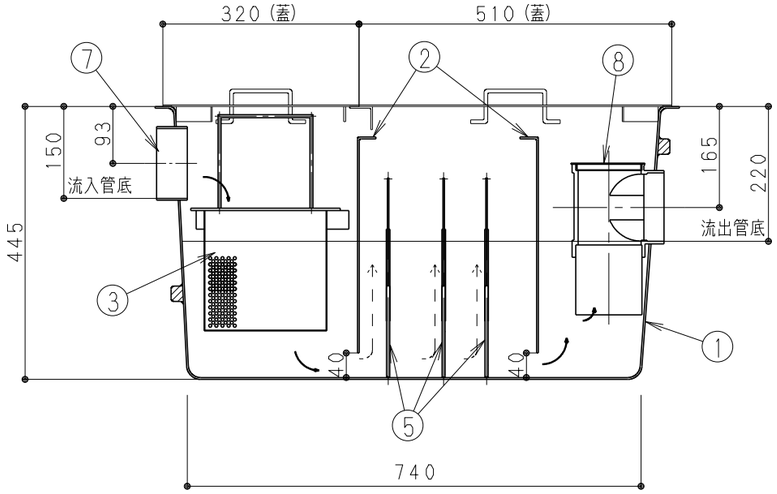

A－A断面図

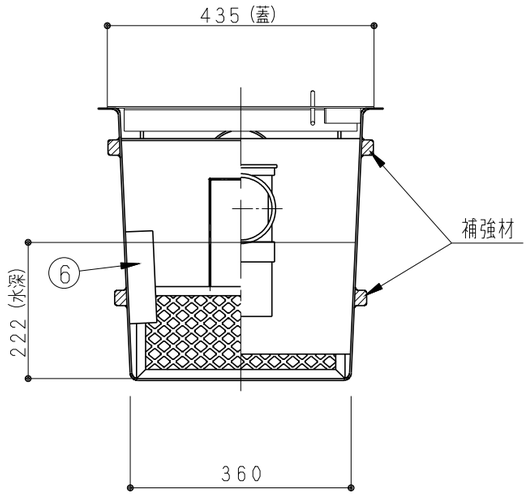

B－B断面図

【沈殿槽：流入出口について】
流入口・流出口には共に異形ソケットが接続されており、口径40の形状となります。

符合	改訂事項	年月日	担当	承認
①				
②				
③				
④				
⑤				
廃止				

名称	GT－1 標準仕様					図番	1131100		
図法	第三角	製図	外山	検図		承認		日付	2010 10/15
尺度	1／10								